

# 2016 Informe de Confianza del Consumidor

## CONOZCA SU AGUA

La Puente Valley County Water District está comprometido a mantenerlo informado sobre la calidad de su agua potable. Este informe se le entrega anualmente e incluye información que describe de dónde viene su agua potable, los constituyentes que se encuentran en su agua potable, y cómo la calidad de nuestra agua se compara con los estándares reguladores. El año pasado conducimos varios estudios para analizar más de 100 contaminantes. Varios estudios se llevaron a cabo para asegurar que su casa reciba agua de alta calidad. Tenemos el orgullo de reportar que durante el 2016, el Distrito entregó agua que satisface y supera los estándares Federales y Estatales de agua potable.

El Distrito sigue dedicado a proveer un suministro seguro de agua potable de alta calidad.

此份有關你的食水報告,內有重要資料和訊息,請找他人為你翻譯及解釋清楚。

此份有关你的食水报告,內有重要资料 and 讯息,請找他人為你翻譯及解釋清楚。

## CONTACTESE CON NOSOTROS

### JUNTA DIRECTIVA

**David Hastings**  
*Presidente*

**William R. Rojas**  
*Vice Presidente*

**Charlie Aguirre**  
*Director*

**John P. Escalera**  
*Director*

**Henry P. Hernandez**  
*Director*

### GOBERNANZA

La Puente Valley County Water District fue fundado en agosto del 1924 y es gobernado por una Junta Directiva de cinco miembros que son elegidos en general dentro de su área de servicio. Reuniones regulares de La Puente Valley County Water District se llevan a cabo el segundo y cuarto lunes de cada mes a las 5:30 p.m en 112 North First Street, La Puente, CA 91744. Estas reuniones le dan la oportunidad al público para participar en decisiones que podrían afectar la calidad de su agua.

### INFORMACIÓN GENERAL

Horas de Oficina: Lunes - Jueves 8 a.m.-5 p.m.  
Viernes 7 a.m.-3:30 p.m.

Teléfono: (626) 330-2126 | Fax: (626) 330-2679

Correo Electrónico: [service@lapuentewater.com](mailto:service@lapuentewater.com)

Después de horas servicio de emergencia:  
(626) 330-2126

## UNA CARTA DEL DIRECTOR GENERAL

Un suministro de agua confiable es el fundamento de una comunidad próspera. Por los últimos 92 años, La Puente Valley County Water District ha mantenido su compromiso para las comunidades que sirve, que es proveer agua que cumple con todos los estándares locales, estatales y federales y también proveer servicios atentos y prudentes.

La sequía histórica presentó desafíos contra los distritos de agua por todo el Estado. 2015 y 2016 fueron más difíciles a causa de mandatos y regulaciones de conservación mandatorias. Sin embargo, los clientes de LPVCWD se comprometieron a la conservación y disminuyeron el uso de agua anual por 20% así comparado con el uso antes de la sequía. Esto iguala a 240 millones de galones ahorrados en los últimos dos años. Este año, el gobernador Brown declaró el fin de la sequía, pero pidió que los Californianos mantengan sus hábitos de conservación para combatir los efectos de la sequía. Los clientes del Distrito han tomado grandes pasos en la conservación de agua y celebramos sus esfuerzos tan fuertes. Aunque haya terminado la sequía, la conservación permanece cómo un deber crítico para las agencias de agua y sus clientes.

El Distrito ha continuado a desarrollar su Recycled Water System Project, un programa de agua reciclada, que permitirá que el Distrito ahorre en costos de agua importada, y esto proveera más seguridad y sostenibilidad para el sistema de entrega actual.

En adición al Recycled Water System Project, el Distrito orgullosamente anuncia la extensión del programa Baldwin Park Operable Unit Project Agreement (BPOU). Este acuerdo cubrirá un estimado de 12 millones en costos en los próximos diez años y garantiza que los costos de limpieza no afecten a los contribuyentes. Este proyecto mejorará la calidad de vida en el Distrito y en áreas cercanas en varios años por venir y La Puente Valley County Water District está entusiasmado para ser parte del proyecto.


Sinceramente,  
Greg Galindo

## DE DÓNDE VIENE MI AGUA POTABLE?

### FUENTES DE AGUA

Los suministros de agua subterránea de La Puente Valley County Water District viene de los Pozos 2, 3, y 5 localizados en el Main San Gabriel Basin y también viene del Pozo 5 de Industry Public Utilities (en cambio, Industry Public Utilities recibe agua de San Gabriel Valley Water Company y La Puente Valley County Water District). El agua del pozo es tratado con air-stripping unit, ion-exchange unit, y luz ultravioleta. El agua tratada es luego desinfectada con cloro antes de ser entregada a su casa. Las tecnologías de tratamiento y procesos mencionados son permitidos y regulados por el State Water Resources Control Board, Division of Drinking Water (DDW).

*La mayoría del agua entregada a nuestros clientes por el sistema de agua subterránea pasa por un proceso de tratamiento significativo. Los sistemas de tratamiento son diseñados para tratar tipos de contaminantes específicos. El proceso entero se monitorea y se toman muestras regularmente del agua para asegurar que los sistemas de tratamiento son efectivos.*

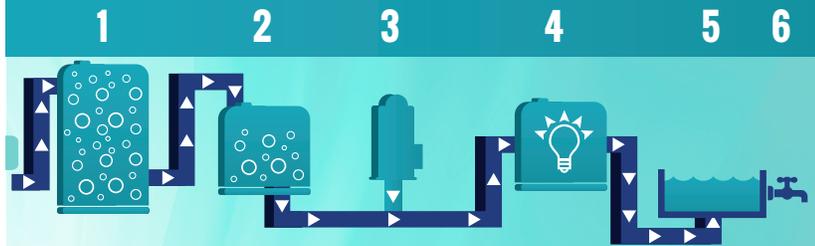

### El movimiento de agua por el sistema de tratamiento fluye de tal forma:

1. Torres de extracción de aire eliminan los VOC a niveles bajo detección.
2. Un sistema de intercambio de iones usa resina especialmente fabricado para eliminar perclorato.
3. Un sistema de inyecciones de peróxido de hidrógeno inyecta peróxido de hidrógeno en preparación para los reactores de UV.
4. Los reactores de UV tratan NDMA y 1, 4 Dioxane en el agua.
5. El agua que sale de la instalación es tratado con cloro para crear un residuo de desinfectante en el sistema de agua.
6. El agua tratada luego entra al sistema de agua y es entregada a su casa.

## EVALUACIÓN DE FUENTES DE AGUA POTABLE

En acuerdo con el Federal Safe Drinking Water Act, se completó una evaluación de fuentes de agua para La Puente Valley County Water District en marzo del 2008. El propósito de la evaluación de agua potable es para promover protección de fuentes de agua para identificar tipos de actividades en la proximidad de estas fuentes que podrían ser una amenaza para la calidad de agua. La evaluación concluyó que los suministros de La Puente Valley County Water District son considerados más vulnerables hacia estas actividades asociadas con contaminantes detectados en el suministro de agua: fugas de tanques subterráneos, contaminantes conocidos, y alta densidad de viviendas. En adición, estas fuentes son consideradas más vulnerables hacia estas instalaciones que no tienen contaminantes de agua: autopistas/carreteras estatales. Una copia completa de la evaluación se encuentra en La Puente Valley County Water District en 112 North First Street, La Puente, CA 91744. Puede pedir un resumen de la evaluación al contactar Mr. Greg Galindo en 626-330-2126.

La evaluación de las fuentes de agua potable para SGVWC fue actualizada en octubre del 2008. La evaluación concluyó que las fuentes de SGVWC son consideradas más vulnerables hacia las actividades o instalaciones asociadas con contaminantes en el suministro de agua: fugas de tanques subterráneos, ferreterías, hospitales, gasolineras, y contaminantes conocidos. En adición, las fuentes se consideran más vulnerables hacia las actividades o instalaciones no asociadas con contaminantes detectado en el suministro de agua: tanques de almacenamiento, cuencas, descargas de tormentas y corredores de transportación. Puede pedir un resumen de la evaluación al contactar a Mr. Greg Galindo al (626) 330-2126.

## ¿PREGUNTAS?

*Este informe contiene información muy importante sobre su agua potable. Para más información o preguntas con respecto a este informe, póngase en contacto con el Sr. Greg Galindo. Telefono: 626-330-2126.*

## ¿CUÁLES SON LOS ESTÁNDARES DE AGUA POTABLE?

Para asegurar que el agua del grifo es segura para tomar, el United States Environmental Protection Agency (USEPA) y el Division of Drinking Water (DDW) recetan regulaciones que limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el agua de sistemas de agua pública. Las regulaciones de DDW también establecen límites para contaminantes en agua embotellada.

Los estándares de agua potable establecidos por USEPA y DDW establecen límites para sustancias que pueden afectar la salud de los consumidores y las calidades estéticas del agua potable. El gráfico en este informe demuestra los tipos de estándares para la calidad de agua:

**Nivel Máximo de Contaminante (MCL):** El nivel más alto de un contaminante que se permite en el agua potable. Los MCLs primarios están puestos lo suficientemente cerca a los PHGs (o MCLGs) para ser económicamente y tecnológicamente realizables.

**Los MCLs secundarios** están puestos para proteger el olor, sabor, y apariencia del agua potable.

**Nivel Máximo de Desinfectante Residual (MRDL):** El nivel más alto de desinfectante que se permite en el agua potable. Hay evidencia que agregar desinfectantes es necesario para el control de contaminantes microbianos.

**Estándar Primario de Agua Potable (PDWS):** MCLs y MRDLs para contaminantes que afectan la salud junto con su monitoreo y informes de requerimientos para el tratamiento de agua.

**Nivel de Medidas Reglamentarias (AL):** La concentración de un contaminante que si se excede, provoca tratamiento o otros requerimientos con los que tiene que cumplir un sistema de agua.

**Nivel de Notificación (NL):** Un nivel consultivo que si es excedido, requiere que el sistema de agua potable notifique a la gubernatura de la agencia local dónde residen los usuarios del agua potable (city council/county board of supervisors).

En adición a los estándares mandatorios de calidad de agua, USEPA y DDW han puesto metas de calidad para algunos contaminantes. Las metas de calidad de agua se ponen a niveles tan bajos, que no se pueden lograr y no se pueden medir directamente. Sin embargo, estas metas proveen una guía y dirección para prácticas de administración del agua. La gráfica en este informe incluye tres tipos de metas para la calidad de agua:

**Meta de Nivel Máximo de Contaminante (MCLG):** El nivel de un contaminante en el agua potable donde no se presenta ningún riesgo a la salud. Los MCLGs son determinados por el USEPA.

**Meta de Nivel Máximo de Desinfectante Residual (MRDLG):** El nivel de un desinfectante de agua potable donde no se presenta ningún riesgo a la salud. Los MRDLGs no reflejan los beneficios de usar desinfectantes para controlar contaminantes microbianos.

**Meta de Salud Pública (PHG):** El nivel de

contaminante en agua potable dónde no se presenta ningún riesgo a la salud. Los PHGs son determinados por el California Environmental Protection Agency.

**Técnica de tratamiento (TT):** Un proceso requerido para reducir el nivel de un contaminante en el agua potable.

## ¿QUÉ CONTAMINANTES PODRÍAN ESTAR PRESENTES EN FUENTES DE AGUA POTABLE?

Las fuentes de agua potable (agua potable y agua embotellada) incluyen ríos, lagos, charcos, arroyos, manantiales, depósitos y pozos. Al tiempo que el agua viaja sobre la superficie de la tierra o por el suelo, disuelve minerales naturales y en algunos caso, material radioactivo, y puede recoger sustancias a causa de la presencia de animales o actividad humana.

Contaminantes que pueden estar presentes en las fuentes de agua incluyen:

**Contaminantes Microbianos,** cómo viruses y bacteria que podrían venir de los tratamientos de drenaje, sistemas sépticos, operaciones de ganado agricultor, y vida silvestre.

**Contaminantes inorgánicos,** como sales y metales, que pueden ocurrir naturalmente o resultan de tormentas, residuos de agua industriales o domésticos, producción de aceite y gas, y minería o agricultura.

**Pesticidas y herbicidas,** que pueden venir de una variedad de fuentes cómo agricultura, tormentas, y usos residenciales.

**Contaminantes químicos orgánicos,** incluyendo químicos orgánicos sintéticos y volátiles que son productos de procesos industriales y producción de petróleo, y también puede venir de gasolineras, tormentas, aplicación de agricultura, y sistemas sépticos.

**Contaminantes radioactivos,** que pueden ocurrir naturalmente o pueden ser el resultado de la producción de aceite y actividades de minería.

Agua potable, incluyendo agua embotellada, puede ser razonablemente esperado para contener por lo menos pocas cantidades de contaminantes. La presencia de contaminantes no necesariamente indica que el agua posea un riesgo para la salud. Más información sobre los contaminantes y efectos hacía la salud se pueden obtener al hablar a USEPA's Safe Drinking Water Hotline (1-800-426-4791).

## ¿QUE HAY EN MI AGUA POTABLE?

Su agua potable es examinada por operadores certificados profesionales de sistemas de agua y laboratorios certificados para asegurar su seguridad. El gráfico en este informe demuestra el promedio de concentraciones de los constituyentes examinados en su agua potable durante el 2016 o más recientemente. El Estado nos permite monitorear algunos contaminantes menos de una vez por año porque las concentraciones de estos contaminantes no cambian frecuentemente. Algunos de nuestros datos, aunque sean representativos, tienen más de un año. El gráfico demuestra todos los contaminantes detectados en su agua potable que tienen

estándares Federales y Estatales de agua potable. Contaminantes de interés no regulados también están incluidos.

## ¿HAY ALGUNAS PRECAUCIONES QUE DEBE DE CONSIDERAR EL PUBLICO?

Alguna gente podría ser más vulnerable a contaminantes en agua potable comparado a la población general. Personas inmunocomprometidos como personas con cáncer que están bajo quimioterapia, personas que han recibido trasplantes de órganos, personas con VIH/sida o otros desórdenes inmunológicos, gente mayor, y infantes pueden tener más riesgo a contraer infecciones. Estas personas deben de buscar a sus médicos para consejos sobre consumir agua potable. USEPA/Centers for Disease Control (CDC) demuestra formas apropiadas para reducir el riesgo de infección por Cryptosporidium y otros contaminantes microbianos, y está información está disponible en el Safe Drinking Water Hotline (1-800-426-4791).

## INFORMACIÓN SOBRE EL PLOMO EN EL AGUA POTABLE

Si está presente, niveles elevados de plomo pueden causar problemas de salud muy serios, especialmente para mujeres embarazadas y niños. El plomo en el agua potable viene de materiales y componentes asociados con líneas de servicio y plomería en casa. La Puente Valley County Water District es responsable por proveer agua de alta calidad, pero no puede controlar la variedad de materiales que se usan en la plomería. Cuando su agua ha estado sedentaria por varias horas, puede minimizar el potencial para la exposición al plomo al dejar correr su llave de agua por 30 segundos a 2 minutos antes de usar su agua para cocinar o beber. Si usted está preocupado por el plomo en el agua, puede tener su agua probada. Información acerca del plomo en el agua potable, métodos de prueba y pasos que puede tomar para minimizar la exposición están disponibles en la línea directa de Safe Drinking Water o en: <https://www.epa.gov/lead>.

## AVISO SOBRE EL NITRATO

En veces, el nitrato en su agua puede exceder la mitad del MCL, pero nunca excedió el MCL. Este aviso fue publicado porque en el 2016, el Distrito encontro una medida de nitrato en su agua potable tratada que estaba sobre la mitad del MCL de nitrato.

“El nitrato en el agua potable a niveles sobre 10 miligramos por litro es un riesgo para la salud de infantes que tienen menos de 6 meses de edad. Niveles de nitrato en el agua potable, pueden interferir con la capacidad de la sangre para cargar oxígeno en los infantes. Esto puede resultar en enfermedades serias; los síntomas incluyen dificultad para respirar y piel azulada. Niveles de nitrato a más de 10 miligramos por litro también pueden afectar la capacidad de la sangre para cargar oxígeno en otras personas como mujeres embarazadas y otras personas con deficiencias de enzimas. Si está cuidando a un infante, o está embarazada, debe de pedirle consejo a su médico.”

# RESULTADOS DE MUESTRAS 2016

NORMAS PRIMARIAS	ANALITO	AÑO ANALIZADO	UNIDAD	MCL (MRDL)	PHG (MCLG)	DLR	PROMEDIO [1]	RANGO	VIOLACIÓN	FUENTE PRINCIPAL DE CONTAMINACIÓN
	<b>Contaminantes Inorgánicos</b>									
	Arsenio	2016	µg/l	10	0.004	2	<2 [2]	ND - 2.9	No	Erosión de depósitos naturales
	Bario	2016	mg/l	1	2	0.1	0.1	ND - 0.21	No	Descargas de residuos de perforación de petróleo y de refinarias de metales; erosión de depósitos naturales;
	Fluoruro	2016	mg/l	2	1	0.1	0.40	0.16 - 0.46	No	Erosión de depósitos naturales
	Cromo Hexavalente	2016	µg/l	10	0.02	1	3.1	2.4 - 7.10	No	Erosión de depósitos naturales; descarga de residuos industriales
	Nitrato como N	2016	mg/l	10	10	0.4	7.29	4.5 - 8.20	No	Lixiviación por uso de fertilizantes
<b>Radiologicals</b>										
	Gross Alpha	2016	pCi/L	15	(0)	3	<3 [2]	ND - 11.8	No	Erosión de depósitos naturales
	Uranium	2016	pCi/L	20	0.43	1	1.61	1.0 - 5.7	No	Erosión de depósitos naturales
NORMAS SECUNDARIAS	ANALITO	AÑO ANALIZADO	UNIDAD	MCL (MRDL)	PHG (MCLG)	DLR	PROMEDIO	RANGO	VIOLACIÓN	FUENTE PRINCIPAL DE CONTAMINACIÓN
	Cloruro	2016	mg/l	500	NA	NA	26	18 - 46	No	Escurrimiento/lixiviación de depósitos naturales
	Agentes Espumantes	2016	TON	3	NA	1	1	1	No	Descargas de residuos municipales e industriales
	Total de sólidos disueltos	2016	mg/l	1,000	NA	NA	328	240 - 460	No	Escurrimiento/lixiviación de depósitos naturales
	Conductancia Específica	2016	µS/cm	1,600	NA	NA	543	390 - 790	No	Sustancias que forman iones en el agua
	Sulfato	2016	mg/l	500	NA	0.5	52	26 - 68	No	Escurrimiento/lixiviación de depósitos naturales
OTRO CONSTITUYENTES DE INTERÉS	ANALITO	AÑO ANALIZADO	UNIDAD	MCL (MRDL)	PHG (MCLG)	DLR	PROMEDIO	RANGO	VIOLACIÓN	FUENTE PRINCIPAL DE CONTAMINACIÓN
	Alcalinidad	2016	mg/l	NA	NA	NA	163	140 - 230	No	Escurrimiento/lixiviación de depósitos naturales
	Calcio	2016	mg/l	NA	NA	NA	61	44 - 110	No	Escurrimiento/lixiviación de depósitos naturales
	Dureza (como CaCO <sub>3</sub> )	2016	mg/l	NA	NA	NA	212	150 - 350	No	Escurrimiento/lixiviación de depósitos naturales
	Magnesio	2016	mg/l	NA	NA	NA	14	8.8 - 20	No	Escurrimiento/lixiviación de depósitos naturales
	pH	2016	Unit	NA	NA	NA	7.7	6.7 - 9.6	No	Concentración de iones de hidrógeno
	Potasio	2016	mg/l	NA	NA	NA	2.7	2.3 - 5.1	No	Escurrimiento/lixiviación de depósitos naturales
	Sodio	2016	mg/l	NA	NA	NA	24.2	13 - 29	No	Escurrimiento/lixiviación de depósitos naturales
SUSTANCIAS NO REGULADAS	ANALITO	AÑO ANALIZADO	UNIDAD	MCL (MRDL)	PHG (MCLG)	PROMEDIO	RANGO	VIOLACIÓN	FUENTE PRINCIPAL DE CONTAMINACIÓN	
	Chlorate [4]	2016	µg/l	800	NA	230	170 - 300	No	Subproductos de la cloración del agua potable; procesos industriales	
	Chlorodifluoromethane [4]	2016	µg/l	NA	NA	<0.08 [3]	ND - 0.14	No	Refrigerante	
	Molybdenum [4]	2016	µg/l	NA	NA	2.68	2.3 - 2.9	No	Escurrimiento/lixiviación de depósitos naturales	
	Vanadio	2016	µg/l	50	NA	4.6	ND - 4.8	No	Escurrimiento/lixiviación de depósitos naturales	
SISTEMA DISTRIBUIDOR - BACTERIA COLIFORME	ANALITO	AÑO ANALIZADO	UNIDAD	MCL (MRDL)	MCLG (MRDLG)	NÚMERO DE DETECCIÓNES	NO. DE VIOLACIONES	FUENTE PRINCIPAL DE CONTAMINACIÓN		
	Bacterias coliformes totales (Estado Regla Coliforme Total)	2016	positivo / negativo	< 1 muestra mensual positiva	0	0	0	Ninguna	Naturalmente presente en el medio ambiente	
	Coliformes fecales o E. coli (Estado Regla Coliforme Total)	2016	positivo / negativo	(a)	0	0	0	Ninguna	Residuos fecales humanos y animales	
	(a) Una muestra de rutina y una muestra repetida detectan el coliforme total y cualquiera de las muestras también detecta coliformes fecales o E. coli									
	E. coli (federal Revised Total Coliform Rule)	2016	positivo / negativo	(b)	0	0	0	Ninguna	Residuos fecales humanos y animales	
	(b) Las muestras de rutina y de repetición son positivas para coliformes totales y son positivas para E. coli o el sistema falla en tomar muestras repetidas después de una muestra de rutina positiva para E. coli o el sistema falla en analizar la muestra de repetición positiva de coliforme total para E. coli.									
SISTEMA DISTRIBUIDOR - FLOMOS / COBRES	ANALITO	AÑO ANALIZADO	UNIDAD	AL	PHG (MCLG)	PERCENTIL DE 90	SITIOS ARRIBA DE AL	FUENTE PRINCIPAL DE CONTAMINACIÓN		
	Plomo	2014	µg/l	15	0.2	ND <5	1/24	Corrosión de tuberías domésticas		
	Cobres	2014	mg/l	1.3	0.3	0.11	0/24	Corrosión de tuberías domésticas		
Un total de 24 residencias fueron probados para el plomo y cobre en julio del 2014. El plomo se detectó en una muestra, que superó el AL. El cobre se detectó en 16 muestras, ninguna de las cuales superaron el AL. El ALs para el plomo y el cobre son las concentraciones que, si se excede en más de un diez por ciento de las muestras analizadas, provoca tratamiento u otros requisitos que debe seguir un sistema de agua. En el 2014, se detectó plomo sobre el AL en menos de diez por ciento de las muestras; por lo tanto, La Puente Valley County Water District cumplió con el nivel de acción de plomo. El próximo muestreo requerido para el plomo y el cobre se llevará a cabo en el verano del 2017.										
SISTEMA DISTRIBUIDOR - OTROS PARÁMETROS	ANALITO	AÑO ANALIZADO	UNIDAD	MCL (MRDL) <SMCL>	MCLG (MRDLG)	DLR	PROMEDIO	RANGO	VIOLACIÓN	FUENTE PRINCIPAL DE CONTAMINACIÓN
	Cloro Redidual	2016	mg/l	(4)	(4)	NA	0.93	0.77 - 1.15	No	Desinfectante agregado como tratamiento para agua potable
	Color	2016	Unit	<15>	NA	NA	<1	ND - 5	No	Materiales orgánicos de origen natural
	Cuenta de Placas Heterotróficas	2016	HPC	TT	NA	NA	<1	ND - 5	No	Naturalmente presentes en el medio ambiente
	Umbral de olor	2016	TON	<3>	NA	NA	1	1	No	Materiales orgánicos de origen natural
	Trihalometanos totales	2016	µg/l	80	NA	NA	3.2	2.2 - 4.2	No	Subproductos de la cloración del agua potable; procesos industriales
	Turbiedad	2016	NTU	<5>	NA	NA	<0.1 [2]	ND - 3.6	No	Escurrimiento/lixiviación de depósitos naturales

## NOTES

AL = Nivel de Acción  
 DLR = Límite de Detección para Fines de Informes  
 MCL = Nivel Máximo de Contaminante  
 MCLG = Meta de Nivel Máximo de Contaminantes  
 mg/l = Partes por Millón o Miligramos por Litro  
 ng/l = Partes por Trillón o Nanogramos por Litro  
 SCML = Nivel Máximo de Contaminante Secundaria

MRDL = Nivel Máximo de Desinfectante Residual  
 MRDLG = Meta Máxima de Nivel de Desinfectante Residual  
 NA = No Hay Límite Aplicable  
 ND = No Detectado en DLR  
 NL = Nivel de Notificación  
 TON = Número Umbral de Olor

NTU = Unidades Nefelométricas de Turbidez  
 pCi/l = Picocuries por Litro  
 PHG = Objetivo de Salud Pública  
 Mg/l = Partes por Mil Millones o Microgramos por Litro  
 µmho/cm = micromhos por Centímetro  
 TT = Técnica de tratamiento

1. Los resultados reportados en el gráfico son las concentraciones medias de los componentes detectados en el agua potable durante el año 2016 o de las pruebas más recientes. Datos sobre el agua tratada es de La Puente Valley County Water District y Industry Public Utilities.  
 2. Constituyente se detectó pero el resultado promedio es menor que el DLR.

3. Constituyente no tiene un DLR. Constituyente se detectó, pero el resultado promedio es menos que el análisis del Límite de Método de Informes.  
 4. Datos de vigilancia es del Industry Public Utilities.